



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307770554

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

TGM3L-125C、TGM3L-125L、TGM3L-125M、TGM3L-125H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 15 日 有效期至：2030 年 04 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307770554

证书附页：第 1 页 共 3 页

TGM3L□-125C、TGM3L□-125L、TGM3L□-125M、TGM3L□-125H
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380/400/415V; In: 16A、20A、25A、32A、
40A、50A、63A、80A、100A、125A; 50/60Hz; 过电流脱扣器类型: 热磁式、
电磁式; 漏电脱扣器类型: 电子式; Ics: C 型: 36kA; L 型: 50kA; M 型: 70kA;
H 型: 70kA; Icu: C 型: 36kA; L 型: 50kA; M 型: 70kA; H 型: 100kA;
脱扣级别: 10; IΔ m: 25%Icu; 选择性类别: A 类;
额定剩余电流动作类型: AC 型、A 型;
IΔ n: 0.03A (仅非延时)、0.05A、0.1A、0.2A、0.3A、0.5A、0.8A、1A、OFF
(漏电功能退出) 任意四档可调, 或 0.3A、0.5A、0.8A、1A、3A、5A、10A、
OFF (漏电功能退出) 任意四档可调;
极数: 3P, 3P+N, 4P; 适用于隔离 (3P+N 除外);
配用的辅助触头 OF3M12、报警触头 SD3M12; 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 5A;
Ui: 690V; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN3M12; Us: AC220V/230V/240V、
AC380V/400V/415V, 50/60Hz; 分励脱扣器: MX3M12; Us: AC220V/230V/240V、
AC380V/400V/415V、DC24V、DC110、DC220V, 50/60Hz;
电动操作机构: CD3M12-A1; Us: AC/DC110V/220V/230V/240V、
AC380V/400V/415V、DC24V, 50/60Hz;
漏电报警模块: Us: DC24V、AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V, 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307770554

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

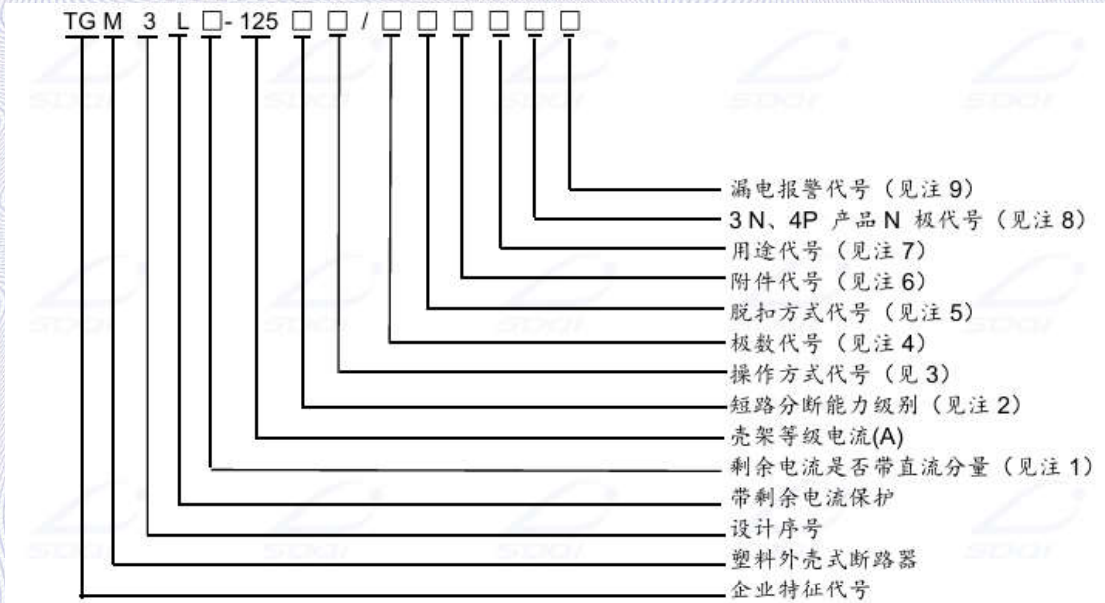


表 1

| | | | | | |
|-------------------|--------|----|----------------|-------|----|
| 剩余电流是否带直流分量 (注 1) | 型号解释 | 代号 | 短路分断能力级别 (注 2) | 型号解释 | 代号 |
| | 不带直流分量 | 无 | | 基本型 | C |
| | 带直流分量 | A | | 标准型 | L |
| | | | | 较高分断型 | M |
| | | | | 高分断型 | H |
| 操作方式代号 (注 3) | 型号解释 | 代号 | 极数代号 (注 4) | 型号解释 | 代号 |
| | 手柄直接操作 | 无 | | 三板 | 3 |
| | 转动手柄操作 | Z | | 三板四线 | 3N |
| | 电动操作 | P | | 四板 | 4 |
| 脱扣方式代号 (注 5) | 型号解释 | 代号 | | | |
| | 短路保护 | 2 | | | |
| | 过载+短路 | 3 | | | |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307770554

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司